お客様　各位

Rep No.B11052
2011年11月10日
富士電機機器制御株式会社
管理本部　事業統括部

マニュアルモータスタータ　BM3シリーズ
UL銘板および取扱説明書の記載内容 変更のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製　品　名	マニュアルモータスタータ（MMS）
シリーズ、名称	BM3シリーズ
形　式	BM3RSB-□, BM3RSR-□, BM3RHB-□, BM3RHR-□, BM3RHBK-□, BM3RHRK-□ BM3VSB-□, BM3VHB-□, BM3VHBK-□ 注）□には定格電流指定コードが入ります。
変 更 部 分	①：UL銘板（右側銘板）　②：取扱説明書
変 更 内 容	①UL銘板（右側銘板）の表記内容を変更致します。 ②取扱説明書の印刷内容を変更致します。 本変更の詳細につきましては、 添付資料A：『UL銘板（右側銘板）の変更について』および 添付資料B：『取扱説明書の変更について』をそれぞれご参照願います。
変 更 理 由	本製品と組み合わせる新商品が発売されるため。
変更実施時期	2012年　2月生産品より切替予定
添付資料	添付資料A：UL銘板（右側銘板）の変更について 添付資料B：取扱説明書の変更について
本変更に伴う注意事項	新旧製品区分につきましては、ロット表示にて判別をお願い致します。 （ロット表示上3桁：FD6以降は変更品となります。） 在庫品の変更処置は実施致しません。（在庫消化後、順次変更品へ切替）

以　上

添付資料A

UL銘板(右側銘板)の変更について

対 象 形 式　　BM3RSB-□, BM3RSR-□, BM3RHB-□, BM3RHR-□, BM3RHBK-□, BM3RHRK-□
BM3VSB-□, BM3VHB-□, BM3VHBK-□

注)□には定格電流指定コードが入ります。

変 更 内 容　　銘板記載内容に、圧着端子用電源入力端子ブロックとミニコンタクタ(SKシリーズ)への対応を追加致します。
文言としては,『OR 3-PHASE FEED-IN TERMINAL.』を追記致します。

添付資料B
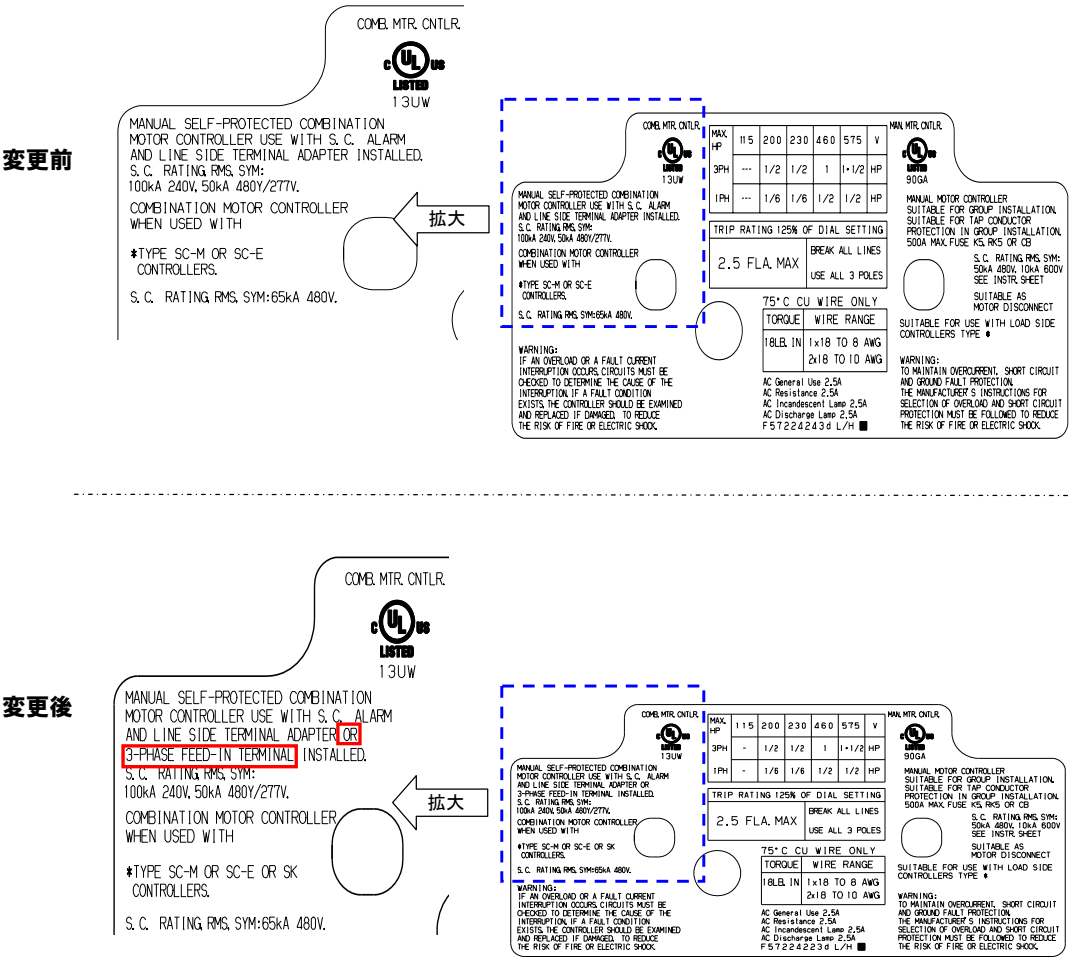
取扱説明書の変更について

対 象 形 式　BM3RSB-□, BM3RSR-□, BM3RHB-□, BM3RHR-□, BM3RHBK-□, BM3RHRK-□
注)□には定格電流指定コードが入ります。

変 更 内 容　取扱説明書に, MMS本体に短絡警報接点ユニット(BZ0TKUAB)と圧着端子用電源入力端子ブロック(BZ0BFRAR)を組み合わせると, manual self-protected COMB. CNTLR (Type E, Type F)になる表現を追加致します。
文言としては,『or 3-Phase feed -in terminal(BZBFRAR).』を追記致します。